

Lactware® - Leistungsanalyse

Testperson


Seite: 1

Name:	Marathonmeister	Strasse:	Rosenweg 4
Vorname:	Karl	Wohnort:	77974 Marlen
Geb.-Dat:	29.01.1951	Telefon:	07821/66345
Gewicht:	62 kg	HF max.:	172
Größe:	173 cm	BMI	24,06
Geschlecht:	<input checked="" type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich		

untergewichtig	normalgewichtig	übergewichtig	stark übergewichtig
<20	20-25	25-30	>30
<19	19-24	24-30	>30

Messdatum: 27.06.2001 10:00:30

Messdaten und Leistungskurve

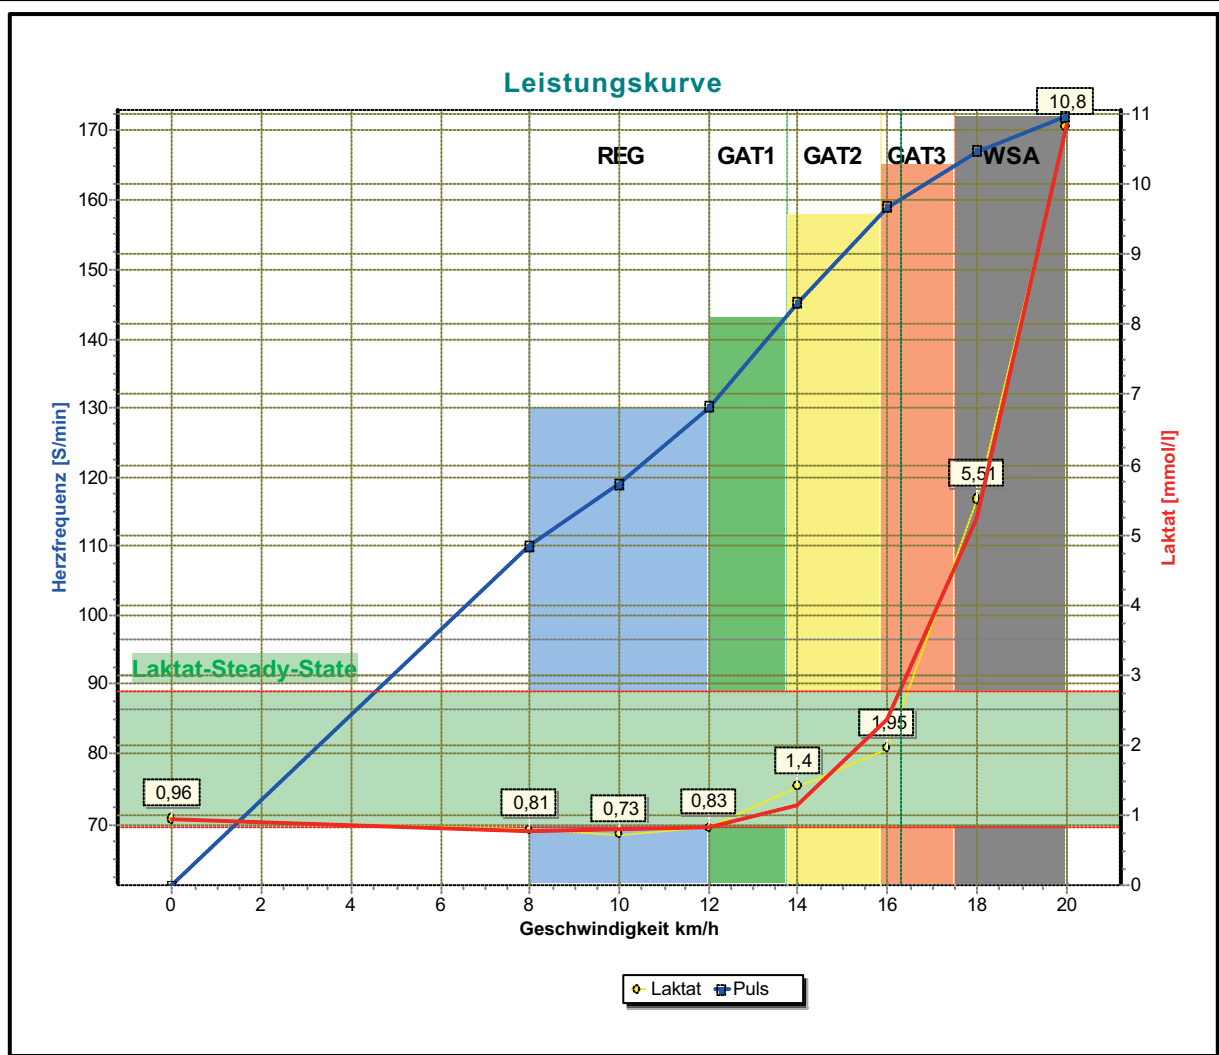

Analyseübersicht

Herzfrequenzschwellen					
% MHF	60%	70%	80%	90%	MHF
Puls [S/min]	103	120	138	155	172
Laktat [mmol/l]	0,73	0,81	0,93	1,86	10,15
[km/h]	6,86	10,18	13,07	15,43	20,00

Schwellenwerte Laktat							
[mmol/l]	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	MAX	IANS
Puls [S/min]	155	159	161	163	164	172	160
[mmol/l]						10,8	2,8
[km/h]	15,5	16,1	16,5	16,9	17,3	20,0	16,3